

阿蘇広域行政事務組合 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表

【概要】

平成23年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）の一部改正によって、廃棄物処理施設（最終処分場及び焼却施設など）の設置許可を受けたもの又は設置届出を行った者は、維持管理計画及び維持管理情報を、インターネット等によって公表しなければならないこととなりました。

【維持管理情報の公表の趣旨】

廃棄物処理施設情報の透明性を確保し、同施設に対する住民の安心感・信頼感を得ることを目的として、廃棄物処理施設の設置許可等を受けた者及び届出に係る管理者を対象に、施設の維持管理に関する計画の公表及びこれまで記録しなければならないとされていた施設の維持管理に関する情報の公表が義務化されました。

阿蘇広域行政事務組合にて管理する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報については次のとおりです。

1. 設置者（届出者） 阿蘇広域行政事務組合 管理者 松嶋和子
（組合構成市町村：阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村）

2. 維持管理情報公表対象施設

- （1） 滝美園クリーンセンター

- 令和7年度処理実績

平成21年度より処理方式をRDF処理に変更したため処理実績なし。

（焼却施設を廃止し、中継基地として利用。）

- （2） 中部最終処分場

設置者	施設名称	遮水の方式	埋立容量 (m^3)	残容量 (m^3)	埋立 場所	埋立終 了予定
阿蘇広域行政事務 組合	中部最終処 分場	底部遮水工	59,000	9,203	山間	2037

令和7年度維持管理状況については、別添のとおり。

① 埋立実績

埋立物	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
RDF施設残渣	7,620	13,620	7,920	9,200	12,000	9,190	10,570	5,330	10,060	12,850	7,370	10,190	115,920
リサプラ不燃残渣	36,770	50,190	32,130	42,030	48,020	43,180	34,360	41,910	43,780	40,900	29,930	32,220	475,420
蘇水館残渣	0	0	1,090	0	0	1,240	0	0	1,470	0	0	0	3,800
計	44,390	63,810	41,140	51,230	60,020	53,610	44,930	47,240	55,310	53,750	37,300	42,410	595,140

※ 覆土材の量は含まない。

[illegible]


令和7年度阿蘇広域行政事務組合 中部最終処分場原水及び処理水分析結果

(処理水分析結果)

	排水基準	協定値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平 均
			4月24日	5月14日	6月3日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月12日	3月7日	—
採水時刻	—	—	10時35分	10時46分	10時20分	11時13分	11時15分	10時43分	11時00分	10時13分	11時03分	11時16分	13時20分	10時33分	—
気温℃			19.5	20.0	16.8	24.5	29.6	29.2	21.8	18.6	11.6	2.5	5.7	6.4	17.2
水温℃			18.7	19.0	20.0	23.9	28.8	26.4	23.8	20.2	11.0	5.3	8.9	6.3	17.7
天候			曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨/曇	晴	晴	雨	晴	—
①PH	5.8～8.6	5.8～8.6	7.9	8.1	7.8	7.9	8.0	7.8	8.0	8.0	8.1	7.8	7.9	8.1	8.0
②BOD(mg/l)	60	10	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
③COD(mg/l)	90	30	3.1	2.8	4.7	2.3	2.4	3.7	4.3	4.0	5.2	3.8	3.1	1.7	3.4
④SS (mg/l)	60	10	1未満	1未満	1.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1.0未満
⑤大腸菌数(CFU/ml)	800	—	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1.0未満
※大腸菌群数(個/cm3)	—	1,000	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0
⑥窒素含有量[T-N](mg/l)	120	120	3.4	4.9	4	3.1	3.6	3.3	3.9	4.4	4.9	4.1	4.5	1.5	3.8

(原水分析結果)

	6月3日	12月6日
採水時刻	10時35分	11時13分
気温℃	16.8	11.6
水温℃	20.9	10.1
天候	晴	晴
①PH	7.9	8.2
②BOD(mg/l)	1.6	1
③COD(mg/l)	15.0	7.8
④SS (mg/l)	10.0	3.0
⑤大腸菌数(CFU/ml)	1未満	1未満
※大腸菌群数(個/cm3)	120	9

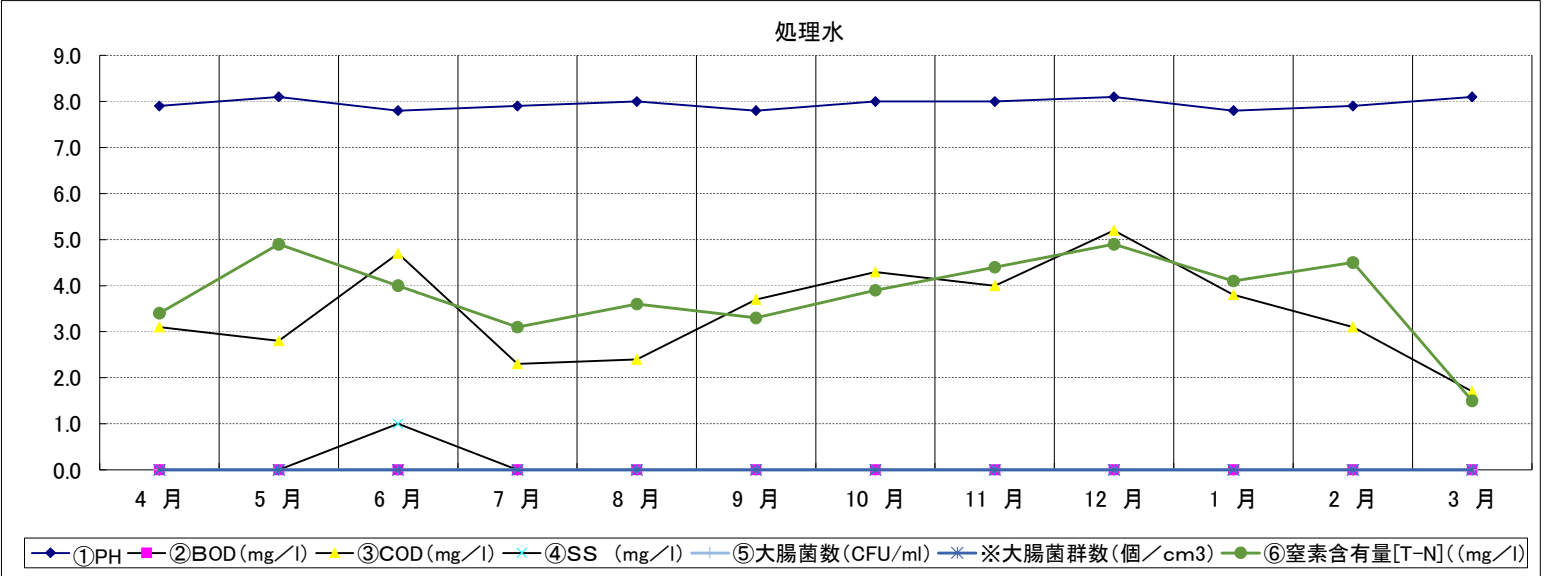



令和7年度 阿蘇広域行政事務組合 中部最終処分場処理水分析結果 2回／年 (37項目)

1	採取年月日			6月16日	12月2日
2	採水時刻			13時25分	12時10分
3	気温℃			25.0	14.0
4	水温℃			21.2	17.0
5	天候			曇り時々雨	晴れ
	計量の対象	単位	基準値	(処理水)	(処理水)
1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/L	5 以下	0.5 未満	0.5 未満
2	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	30 以下	0.5 未満	0.5 未満
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03 以下	0.001 未満	0.001 未満
4	シアン化合物	mg/L	1 以下	0.1 未満	0.1 未満
5	有機燐化合物	mg/L	1 以下	0.1 未満	0.1 未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
7	六価クロム化合物	mg/L	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
8	砒素及び化合物	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満
9	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
10	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出
11	ポリ塩化ビフェニール(PCB)	mg/L	0.003 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
12	トリクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満
13	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
14	ジクロロメタン	mg/L	0.2 以下	0.002 未満	0.002 未満
15	四塩化炭素	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04 以下	0.0004 未満	0.0004 未満
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1.0 以下	0.002 未満	0.002 未満
18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4 以下	0.004 未満	0.004 未満
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3.0 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
22	チウラム	mg/L	0.06 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
23	シマジン	mg/L	0.03 以下	0.0003 未満	0.0003 未満
24	チオベンカルブ	mg/L	0.2 以下	0.002 未満	0.002 未満
25	ベンゼン	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満
26	セレン及び化合物	mg/L	0.1 以下	0.002 未満	0.002 未満
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	15 以下	0.48	0.53
28	ほう素及びその化合物	mg/L	50 以下	0.73	0.81
29	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200 以下	3.3	2.2
30	フェノール類含有量	mg/L	5 以下	0.05 未満	0.05 未満
31	銅含有量	mg/L	3 以下	0.01 未満	0.01 未満
32	亜鉛含有量	mg/L	2 以下	0.01 未満	0.01 未満
33	溶解性鉄含有量	mg/L	10 以下	0.01 未満	0.01 未満
34	溶解性マンガン含有量	mg/L	10 以下	0.01 未満	0.01 未満
35	クロム含有量	mg/L	2 以下	0.02 未満	0.02 未満
36	燐含有量	mg/L	16 以下	0.008 未満	0.024
37	1,4-ジオキサン	mg/L	10.0 以下	0.005 未満	0.005 未満

令和7年度 阿蘇広域行政事務組合 中部最終処分場周辺モニタリング井戸水分析結果


モニタリング(事務所側)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平均
採水月日	4月24日	5月16日	6月16日	7月14日	8月19日	9月5日	10月10日	11月7日	12月2日	1月8日	2月17日	3月4日	
採水時刻	14時20分	13時36分	14時00分	13時42分	9時32分	10時30分	13時20分	12時35分	13時00分	11時56分	11時17分	11時21分	
気温℃	21.0	21.0	24.0	23.8	27.5	28.0	29.1	20.0	14.0	4.4	9.0	8.0	
水温℃	15.0	15.8	16.0	16.9	15.2	15.5	17.5	14.5	15.0	12.0	15.0	15.0	
天候	晴れ	曇り	曇り時々雨	雨/曇	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
①塩化物イオン(mg/ℓ)	5.6	3.5	1.1	0.9	0.5未満	1.1	1.7	6.8	6.3	6.7	5.6	4.7	4.0
②電気伝導率(mS/m)	25.0	14.0	5.7	2.1	1.7	2.3	5.0	26.0	25.0	26.0	17.0	13.0	13.6

モニタリング(入口側)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平均
採水月日	4月24日	5月16日	6月16日	7月14日	8月19日	9月5日	10月10日	11月7日	12月2日	1月8日	2月17日	3月4日	
採水時刻	14時29分	14時05分	15時24分	13時46分	9時38分	10時36分	13時30分	13時00分	13時10分	12時02分	11時27分	11時34分	
気温℃	21.0	21.0	24.0	23.8	27.5	28.0	29.1	20.0	14.0	4.4	9.0	8.0	
水温℃	15.8	16.0	16.0	17.0	15.2	15.5	17.8	14.9	15.0	12.0	15.0	15.0	
天候	晴れ	曇り	曇り時々雨	雨/曇	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
①塩化物イオン(mg/ℓ)	4.5	2.7	2.8	3.8	3.3	4.2	4.4	4.5	3.8	3.9	4.3	4.5	3.9
②電気伝導率(mS/m)	19.0	13.0	13.0	12.0	12.0	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0	14.0	14.0	12.9

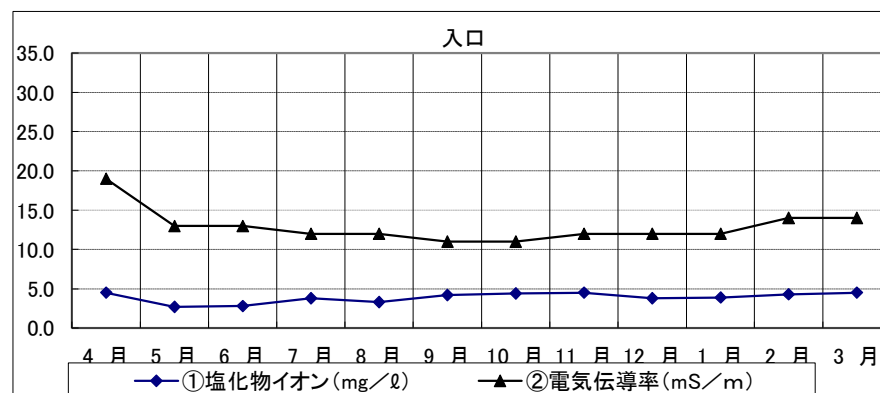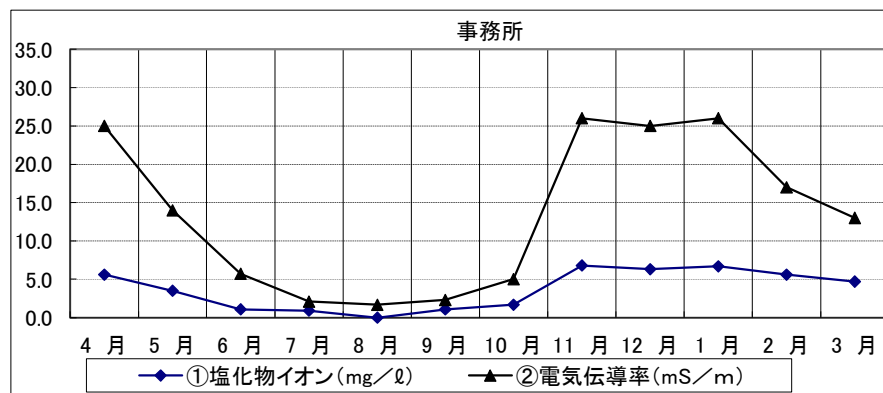

令和7年度 阿蘇広域行政事務組合 中部最終処分場周辺モニタリング井戸水分析結果

モニタリング(中部清掃前)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平均
採水月日	4月24日	5月16日	6月16日	7月14日	8月19日	9月5日	10月10日	11月14日	12月2日	1月8日	2月17日	3月4日	
採水時刻	14時40分	13時54分	14時45分	13時55分	9時45分	10時43分	13時45分	12時50分	13時18分	12時12分	11時54分	11時47分	
気温℃	21.0	21.0	24.0	23.8	27.5	28.0	26.0	18.5	14.0	5.5	9.0	8.0	
水温℃	15.0	16.5	16.0	16.0	15.2	15.2	16.0	15.0	15.0	13.0	15.0	15.0	
天候	晴れ	曇り	曇り時々雨	雨/曇	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
①塩化物イオン(mg/ℓ)	1.5	0.9	1.2	1.5	0.9	1.1	1.8	2.2	1.6	1.5	1.6	1.9	1.5
②電気伝導率(mS/m)	24.0	17.0	18.0	22.0	15.0	19.0	22.0	25.0	25.0	26.0	26.0	25.0	22.0

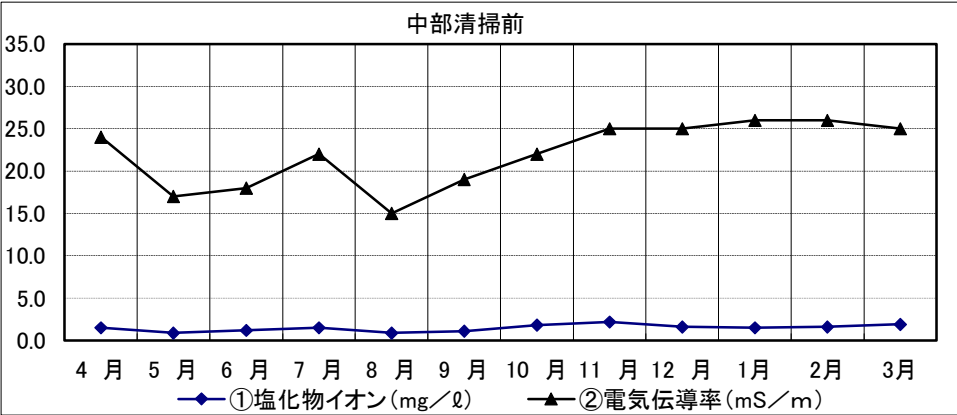

令和7年度 阿蘇広域行政事務組合 中部最終処分場ダイオキシン類分析結果

1	採取年月日		令和7年10月10日	令和7年6月16日	令和7年6月19日	令和7年7月14	
2	採水時刻		13時40分	15時00分	11時41分	15時35分	
3	気温℃		31.0	24	30	23.8	
4	水温℃		26.0	16	16	16.0	
5	天候		晴	曇時々雨	晴	雨/曇	
計量の対象		単位	基準値	処理水	井戸水(事務所側)	井戸水(入口側)	井戸水(中部清掃前)
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	1 (地下水)	0 pg-TEQ/L	0.36 pg-TEQ/L	0.069 pg-TEQ/L	0.53 pg-TEQ/L

令和7年度 中部最終処分場浸出水処理量

単位: (m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
前月積算量	88,082.7	91,333.3	93,867.4	98,602.1	102,378.2	105,111.8	106,305.8	107,762.9	108,560.7	108,841.9	108,936.8	109,119.6	22,328.9
今月積算量	91,333.3	93,867.4	98,602.1	102,378.2	105,111.8	106,305.8	107,762.9	108,560.7	108,841.9	108,936.8	109,119.6	110,411.6	
処理水量	3,250.6	2,534.1	4,734.7	3,776.1	2,733.6	1,194.0	1,457.1	797.8	281.2	94.9	182.8	1,292.0	
平均処理水量 (1日当たり)	108.4	81.7	157.8	121.8	88.2	39.8	47.0	26.6	9.1	3.1	6.3	41.7	61.0

